


資料2 P32 第3章 3-1水需要の減少
図3-1-1 給水人口及び給水量の将来見通し(拡大)

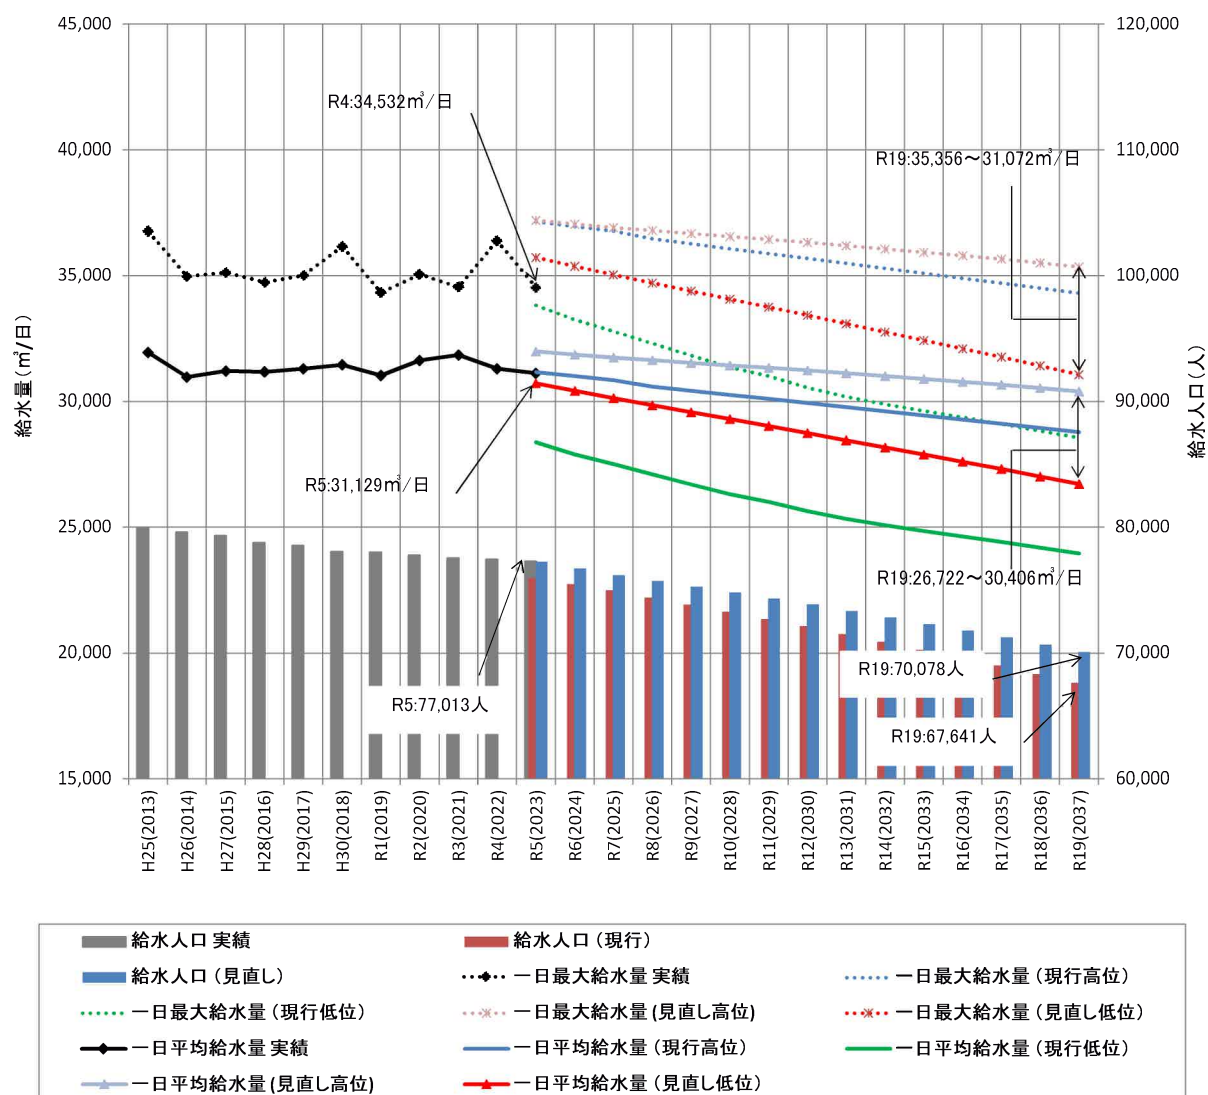

*9 一般用1人1日使用水量

生活用の1人1日の使用水量 (ℓ/人・日)

*10 有効率

有効水量 (需要者によって有効に使用された水量) を給水量で除した比率を百分率で表した数値で、水道施設及び給水装置を通して給水される水量が有効に

*11 推計パターン

給水人口・・・水道事業基本計画による推計 (現行は平成27年度、見直しはR4年度 実績値を基に推計)

給水量高位・・・人口：高位推計、一般用1人1日使用水量：減少傾向の弱い推計、有効率：横ばい推計

給水量低位・・・人口：低位推計、一般用1人1日使用水量：減少傾向の強い推計、有効率：改善推計